


計画平面図
S=1/500

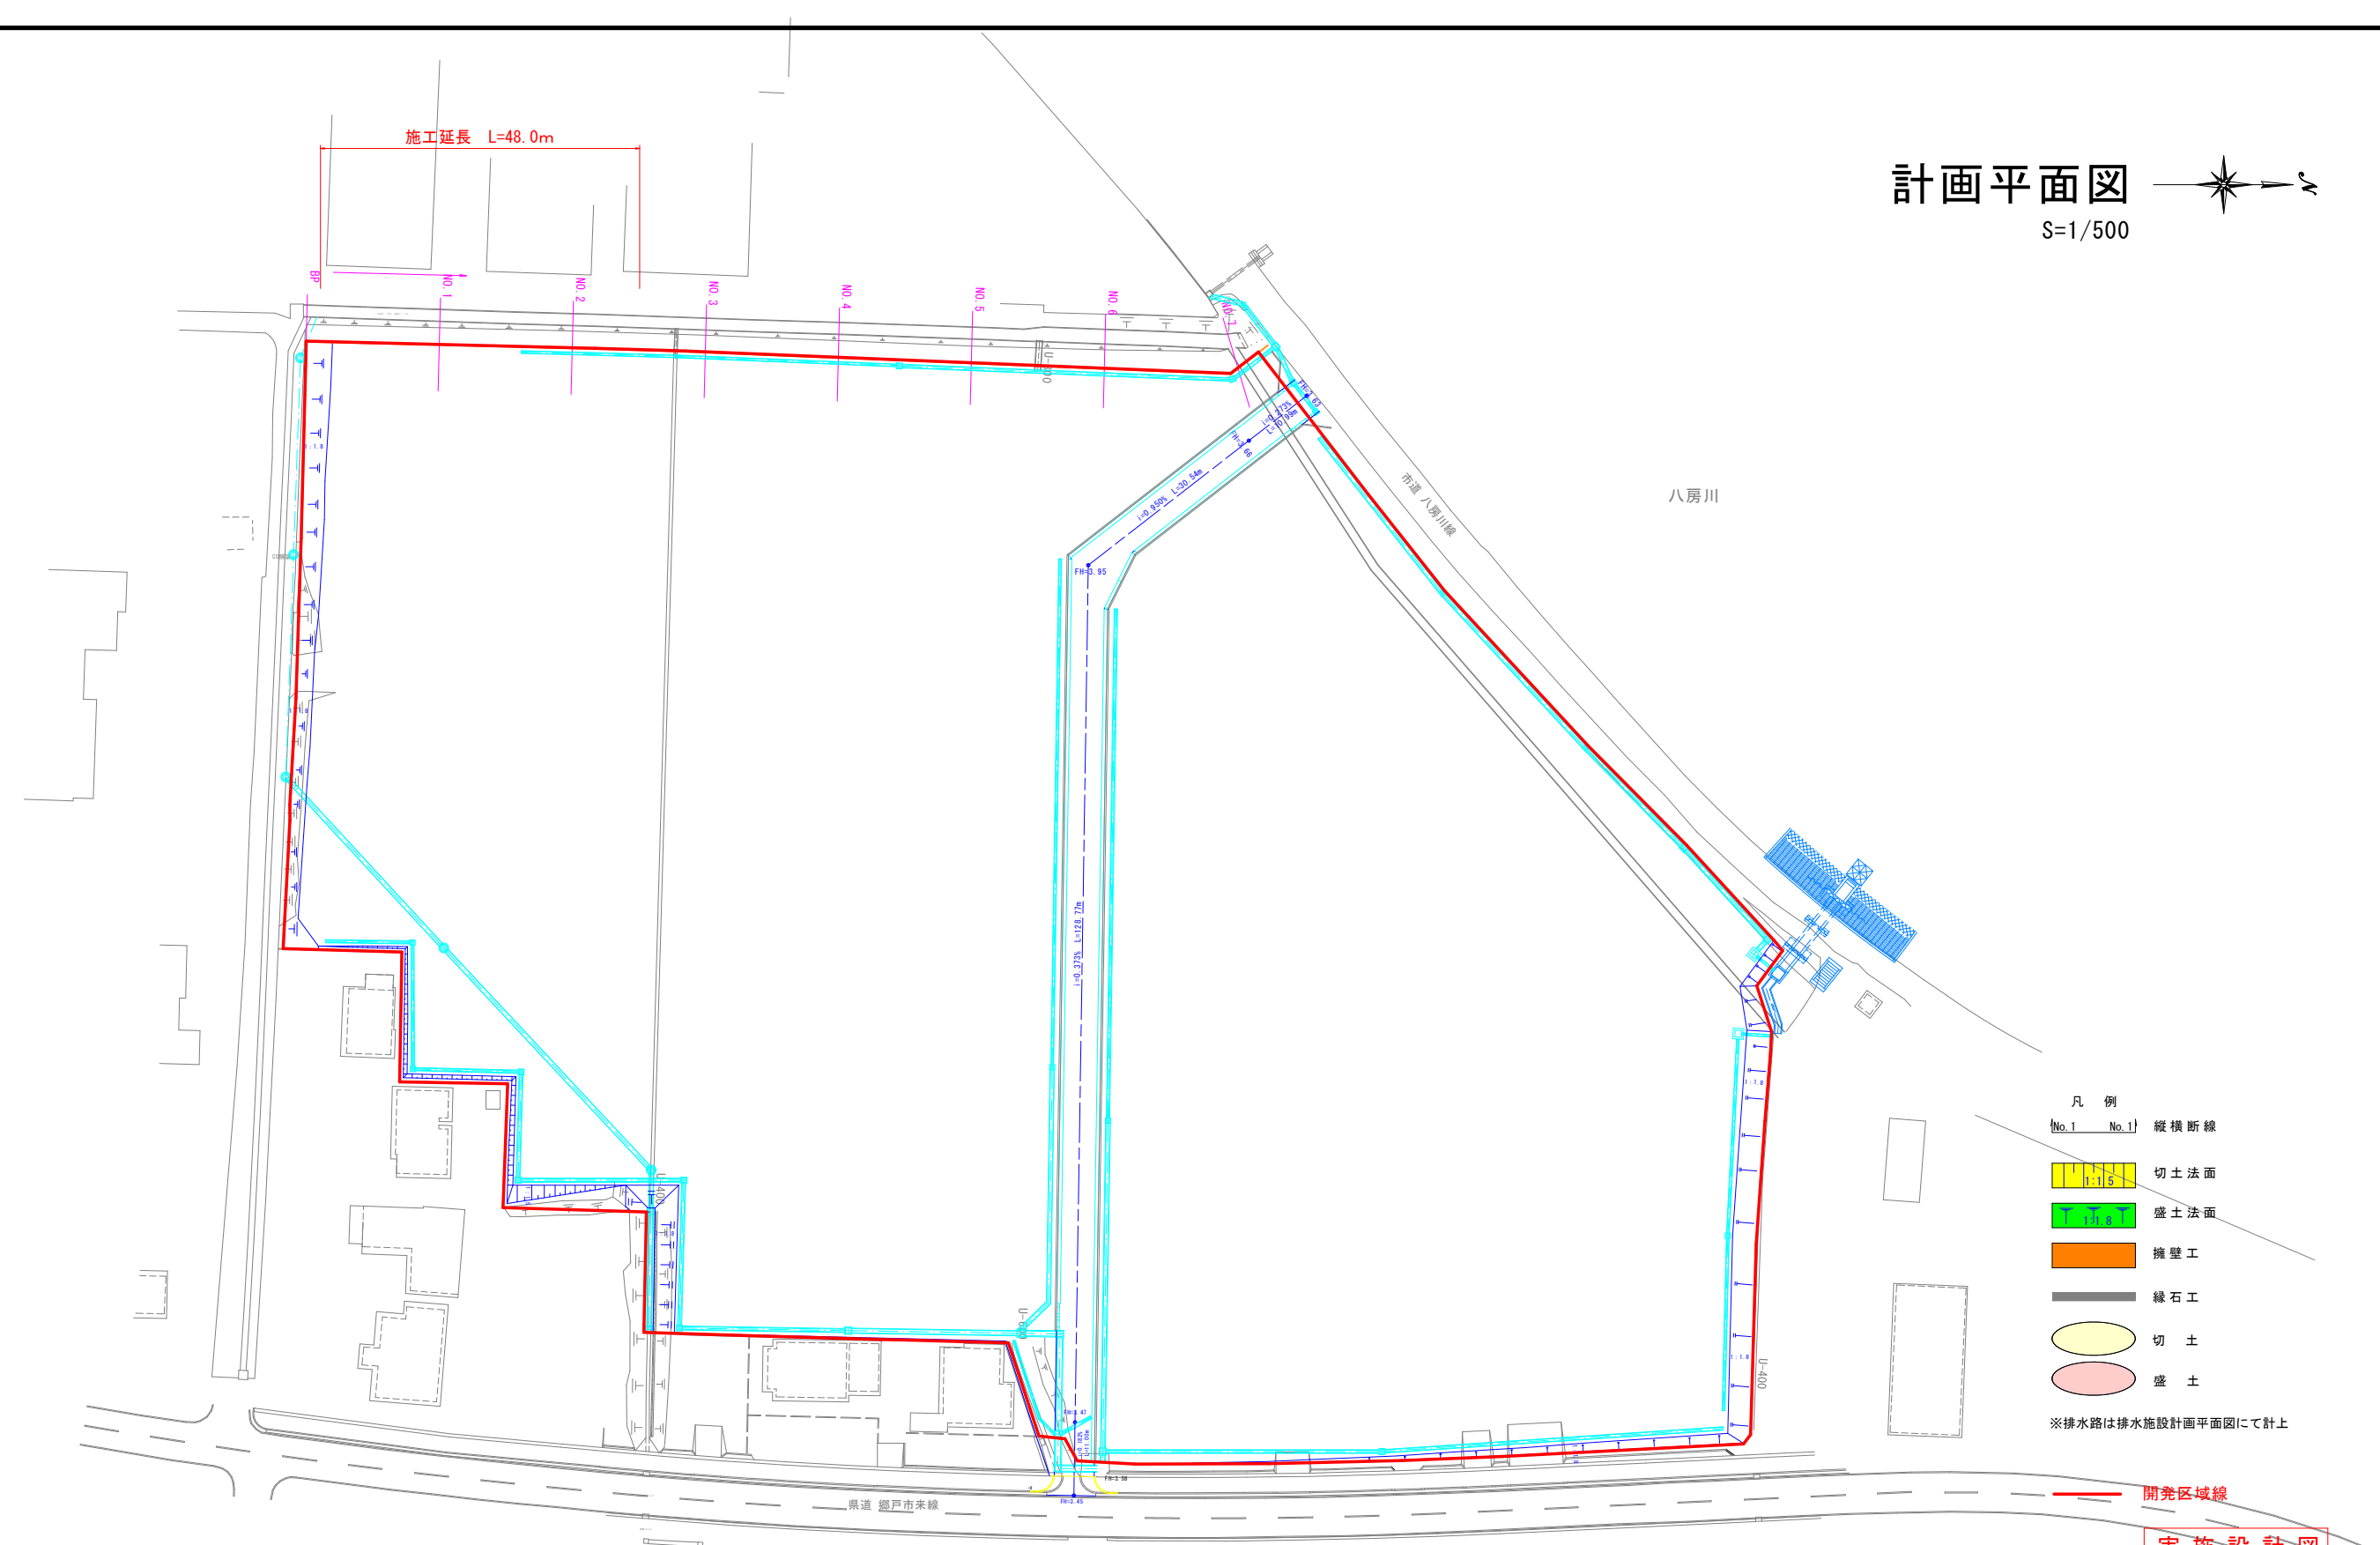

凡 例

No. 1	No. 1	縦横断線
	1:1.5	切土法面
	1:1.8	盛土法面
		擁壁工
		縁石工
		切 土
		盛 土

※排水路は排水施設計画平面図にて計上

開発区域線
実施設計図

いちき串木野市			
工 事 名	預託公社 第1号 安茶工業団地造成工事 (1工区)		
河 川 名	路 線		
工事箇所	いちき串木野市	川 上	地内
図面種類	計画平面図		
縮 尺	S=1:500		
図面番号	全	4	葉 第 1 号

横断図

S=1/100

DL=0

DL=0

DL=0









DL=0

DL=0

DL=0

DL=0

DL=0

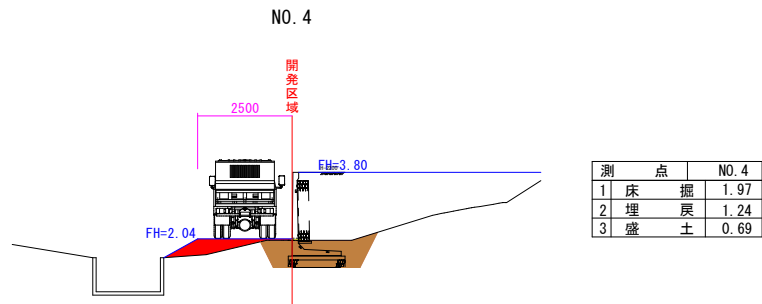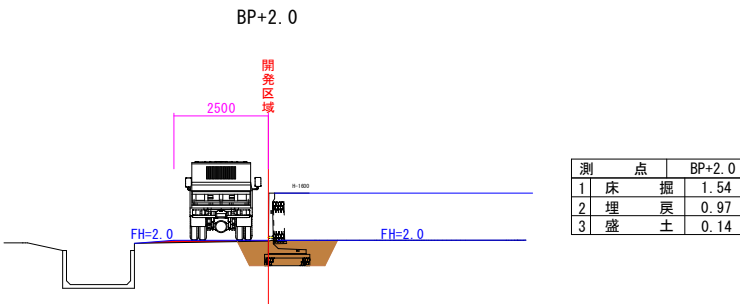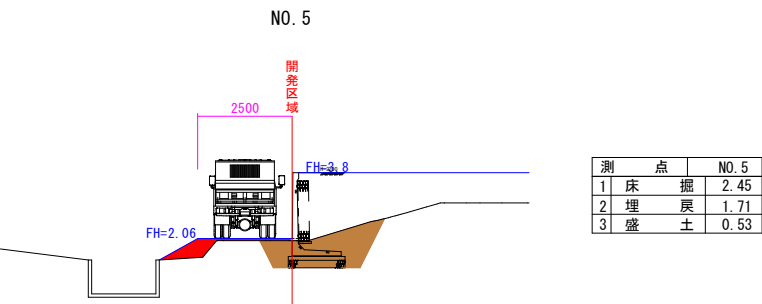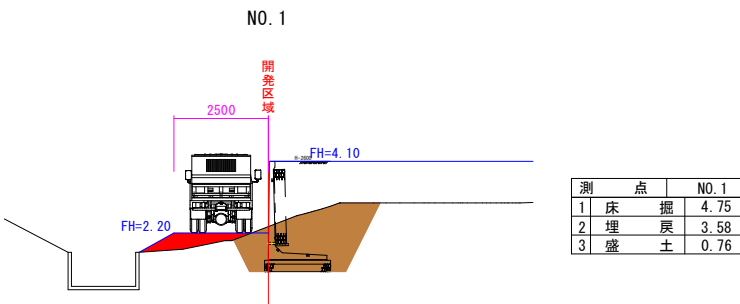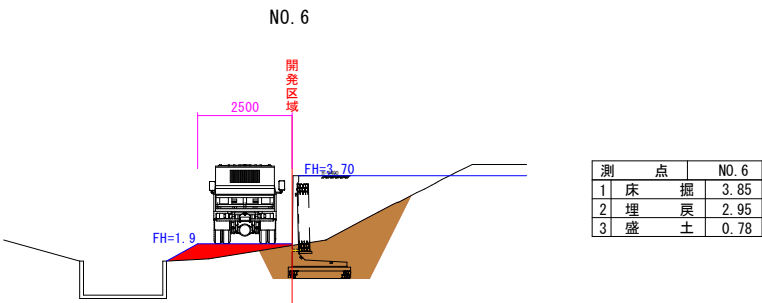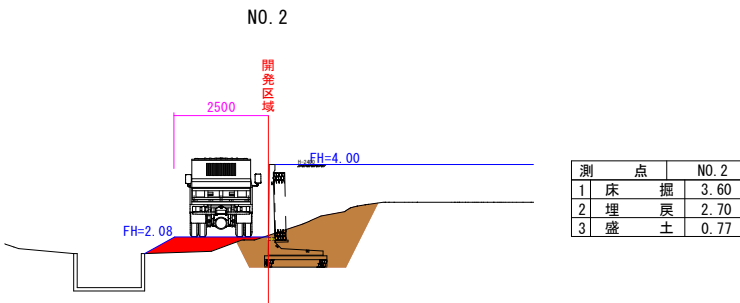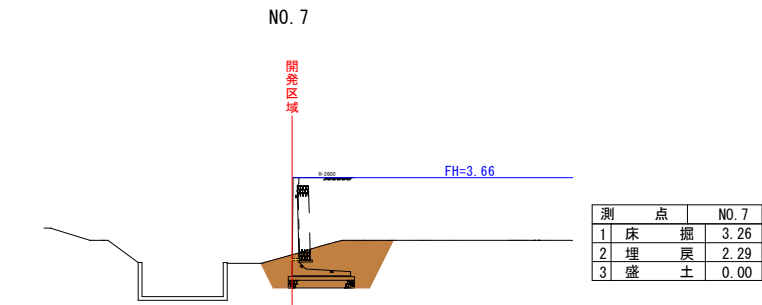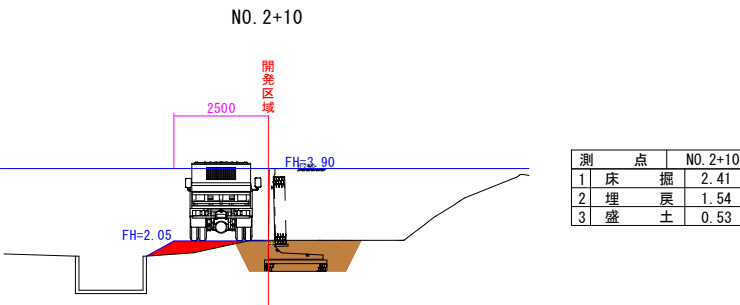

実施設計図

いちき串木野市			
工事名	預託公社 第1号 安茶工業団地造成工事 (1工区)		
河川名			
工事箇所	いちき串木野市	川上	地内
図面種類	横断図		
縮尺	S=1:100		
図面番号	全	4	葉第 2 号


擁壁の断面図

宅造用 L 型擁壁構造図

S=1:30

H-1600

必要地耐力 92kN/m²

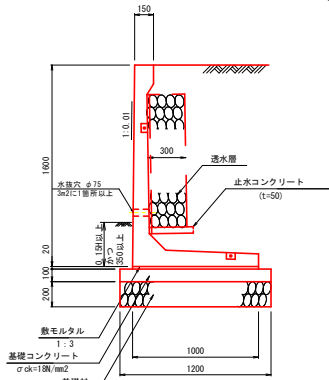

数量表

名 称		規 格	算 定 式	単位	10m当り 数 量
基 礎 材		t=200mm	1.20*10.00	m ²	12.00
基礎コンクリート		σ _{ck} =18N/mm ²	0.10*1.20*10.00	m ³	1.20
同上型枠			0.10*10.00*2	m ²	2.00
敷モルタル		1 : 3	0.02*1.00*10.00	m ³	0.20
透水層表込材				m ³	3.12
透水マット				m ²	1.51
止水コンクリート		t=50mm	0.35*0.05*10.00	m ³	0.18
宅造用L型擁壁		H-1600		m	10.00


※ 土の内部摩擦角φ=30° 以上、設計水平震度kh=0.25以下に対応する。

宅造用 L 型擁壁構造図

S=1:30

H-2200

必要地耐力 122kN/m²

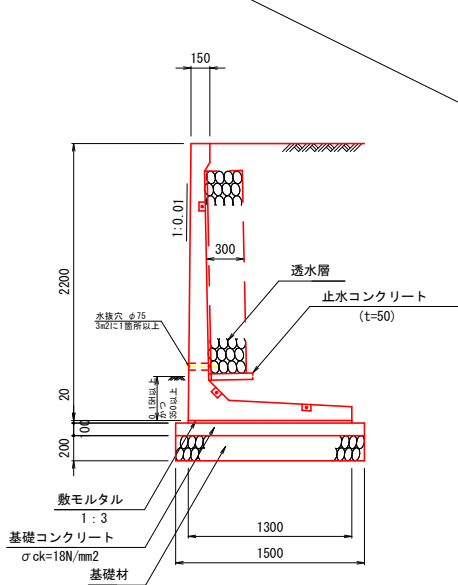

数量表

名 称		規 格	算 定 式	単位	10m当り 数 量
基 礎 材		t=200mm	1.50*10.00	m ²	15.00
基礎コンクリート		σ _{ck} =18N/mm ²	0.10*1.50*10.00	m ³	1.50
同上型枠			0.10*10.00*2	m ²	2.00
敷モルタル		1 : 3	0.02*1.30*10.00	m ³	0.26
透水層表込材				m ³	4.74
透水マット				m ²	2.06
止水コンクリート		t=50mm	0.35*0.05*10.00	m ³	0.18
宅造用L型擁壁		H-2200		m	10.00


※ 土の内部摩擦角φ=30° 以上、設計水平震度kh=0.25以下に対応する。

宅造用 L 型擁壁構造図

S=1:30

H-2400

必要地耐力 126kN/m²

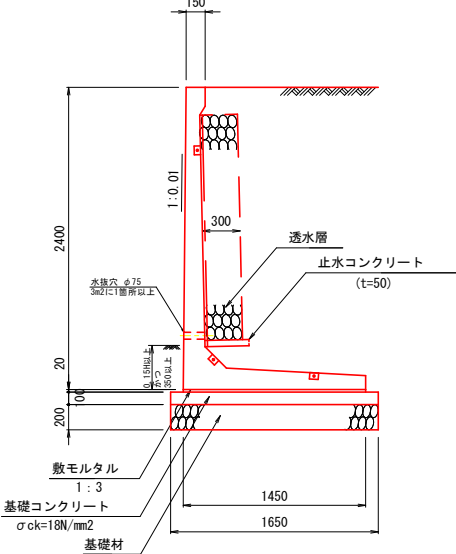

数量表

名 称		規 格	算 定 式	単位	10m当り 数 量
基 礎 材		t=200mm	1.65*10.00	m ²	16.50
基礎コンクリート		σ _{ck} =18N/mm ²	0.10*1.65*10.00	m ³	1.65
同上型枠			0.10*10.00*2	m ²	2.00
敷モルタル		1 : 3	0.02*1.45*10.00	m ³	0.29
透水層表込材				m ³	5.28
透水マット				m ²	2.24
止水コンクリート		t=50mm	0.35*0.05*10.00	m ³	0.18
宅造用L型擁壁		H-2400		m	10.00


※ 土の内部摩擦角φ=30° 以上、設計水平震度kh=0.25以下に対応する。

宅造用 L 型擁壁構造図

S=1:30

H-2600

必要地耐力 136kN/m²

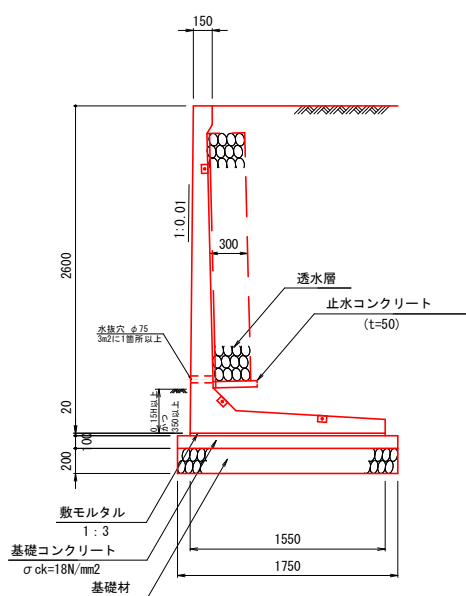

数量表

名 称		規 格	算 定 式	単位	10m当り 数 量
基 礎 材		t=200mm	1.75*10.00	m ²	17.50
基礎コンクリート		σ _{ck} =18N/mm ²	0.10*1.75*10.00	m ³	1.75
同上型枠			0.10*10.00*2	m ²	2.00
敷モルタル		1 : 3	0.02*1.55*10.00	m ³	0.31
透水層表込材				m ³	5.82
透水マット				m ²	2.42
止水コンクリート		t=50mm	0.35*0.05*10.00	m ³	0.18
宅造用L型擁壁		H-2600		m	10.00

※ 土の内部摩擦角φ=30° 以上、設計水平震度kh=0.25以下に対応する。

実施設計図

いちき串木野市			
工 事 名	預託公社 第1号 安茶工業団地造成工事 (1工区)		
河 川 名			
工事箇所	いちき串木野市	川 上	地内
図面種類	擁壁の断面図		
縮 尺	図 示		
図面番号	全	4 葉 第	3 号

L型擁壁展開図

S=1:50

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

DL=0.00

実施設計図

いちき串木野市				
工 事 名		預託公社 第1号 安茶工業団地造成工事（1工区）		
河 川 名 路一線				
工事箇所		いちき串木野市	川 上	地内
図面種類		L型擁壁展開図		
縮 尺		S=1：50		
図面番号		全 4	葉 第 4	号